


Duplikat

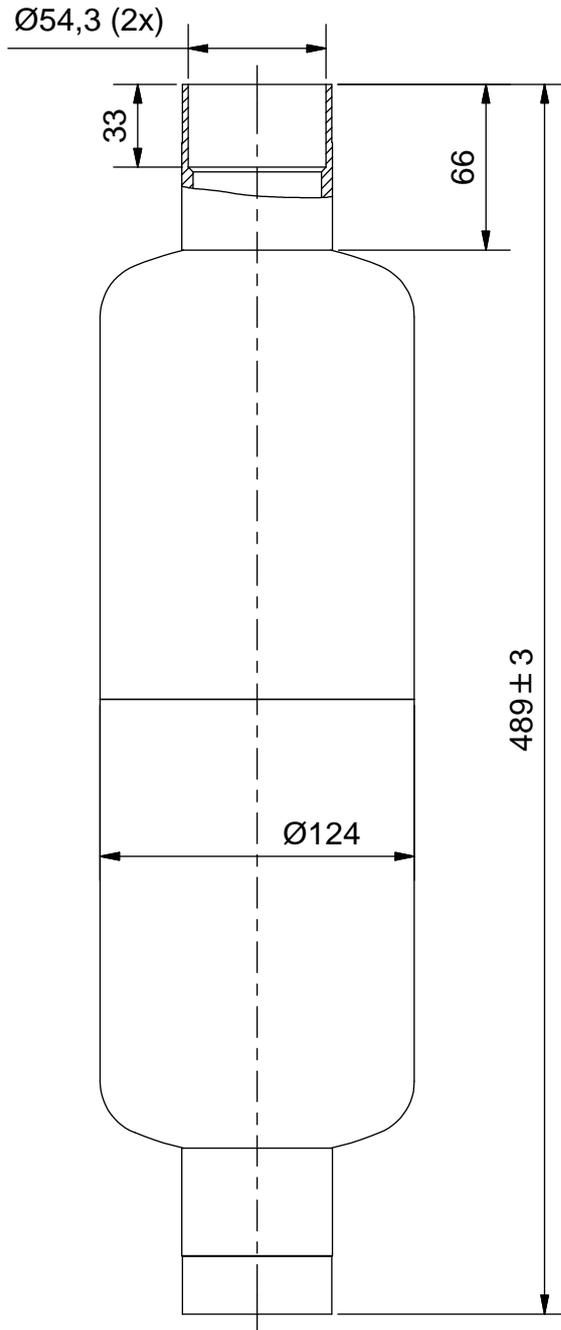

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
Fluide der Gruppe 2,
Kategorie I, Modul A
PS*V: $45 \cdot 3,6 = 162$ [bar*Liter]
Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Betriebsparameter:
Max. zul. Druck 45bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C
Max. zul. Druck 30bar bei Betr.temperatur -10°C bis -40°C
Prüfdruck: 50 bar

(Verwendungsbereich)				(Volumen[l]) 3,6		Maßstab: 1:3		(Gewicht) 3,9 kg			
						<h2>Geräuschkämpfer</h2> <h3>GD-54</h3> <h1>4515-K</h1>					
				Datum						Name	
				Gezeichnet						23.08.2012 Szacknies	
				Kontrolliert							
				Norm							
						<h2>4515-K</h2>		2			
										A4	
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Ersatz für: 19.08.00			Ersatz durch:				